



시험성적서



1. 성적서 번호 : CT18-011619
2. 의뢰자
 - 업체명 : 생고뱅이소바코리아(주)
 - 주소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단1길 70
3. 시험기간 : 2018년 01월 18일 ~ 2018년 02월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 이소바 세이프월 포플러스
6. 시험방법
 - (1) 실내공기질공정시험기준 ES 02131.1a
(환경부고시 제2017-11호)

7. 시험결과

1) 이소바 세이프월 포플러스

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
√ 총휘발성유기화합물 (TVOC)	mg/(m ³ ·h)	(1)	0.006	-
√ 톨루엔 (Toluene)	mg/(m ³ ·h)	(1)	불검출 (검출한계 0.000 5)	-
√ 폼알데하이드 (Formaldehyde)	mg/(m ³ ·h)	(1)	0.002	-

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS인정을 받은 항목입니다.

확인	작성자명 김현진	기술책임자명 강병철
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.		

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.


2018년 02월 14일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



군포시험실 : 15845 경기도 군포시 공단로 149 I' VALLEY군포 805호 (031)389-9100

결과문의 : 건축유해성평가센터 ☎ (031)389-9107

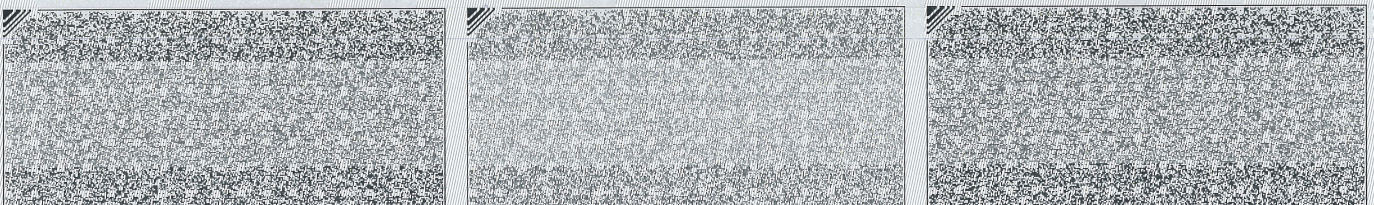


시험성적서



성적서번호 : CT18-011619

첨부자료

시험항목	시험결과(상세)			시험방법
	방출량 [mg/(m ² ·h)]			
	시료-1	시료-2	평균값	
총휘발성유기화합물 (TVOC)	0.005	0.006	0.006	실내공기질공정 시험기준 ES 02131.1a [환경부고시 제2017-11호]
톨루엔 (Toluene)	불검출 (검출한계 0.000 5)	불검출 (검출한계 0.000 5)	불검출 (검출한계 0.000 5)	
폼알데하이드 (Formaldehyde)	0.003	0.002	0.002	

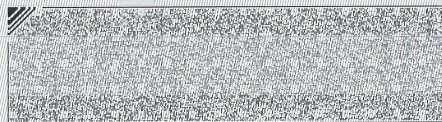

시험성적서



성적서번호 : CT18-011619



★ 시험조건

1. 소형챔버 시험조건

시료형태	고체 건축자재	시료구분	일반자재
온도	24.8 °C ~ 25.2 °C	시료부하율	2.0 m ² /m ³
상대습도	47 % ~ 51 %	환기횟수	0.50 회/h

★ 시험기간 (챔버) : 7일

2. 시험편 사진

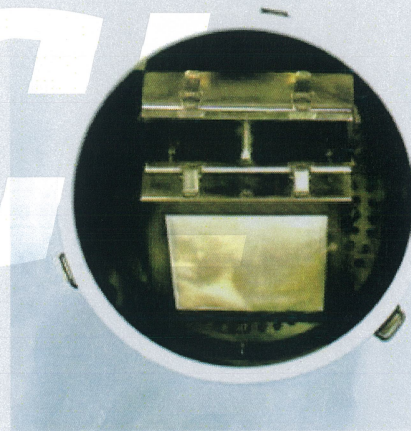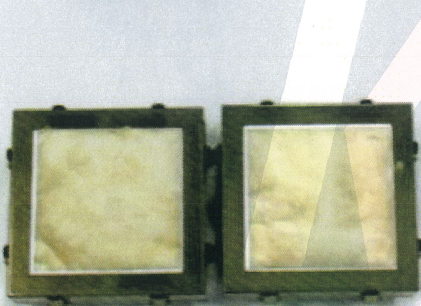

< 챔버 설치전 >

< 챔버 설치후 >

----- 이 하 여 백 -----

